





# A TIVIZIG 2021. ÉVI VÍZJOGILAG ENGEDÉLYEZETT VÍZHASZNÁLATOK VÍZSZÉTOSTÁSI TERVE

## III. FOKÚ 40%-OS VÍZFELHASZNÁLÁS ESETÉN

Engedélyezett vízkészlet a TÖR-ben Tiszavasvárinál 40m<sup>3</sup>/s

### JELMAGYARÁZAT

-  vízfelhasználás l/s
-  vízleadás l/s
-  vízleadás iránya

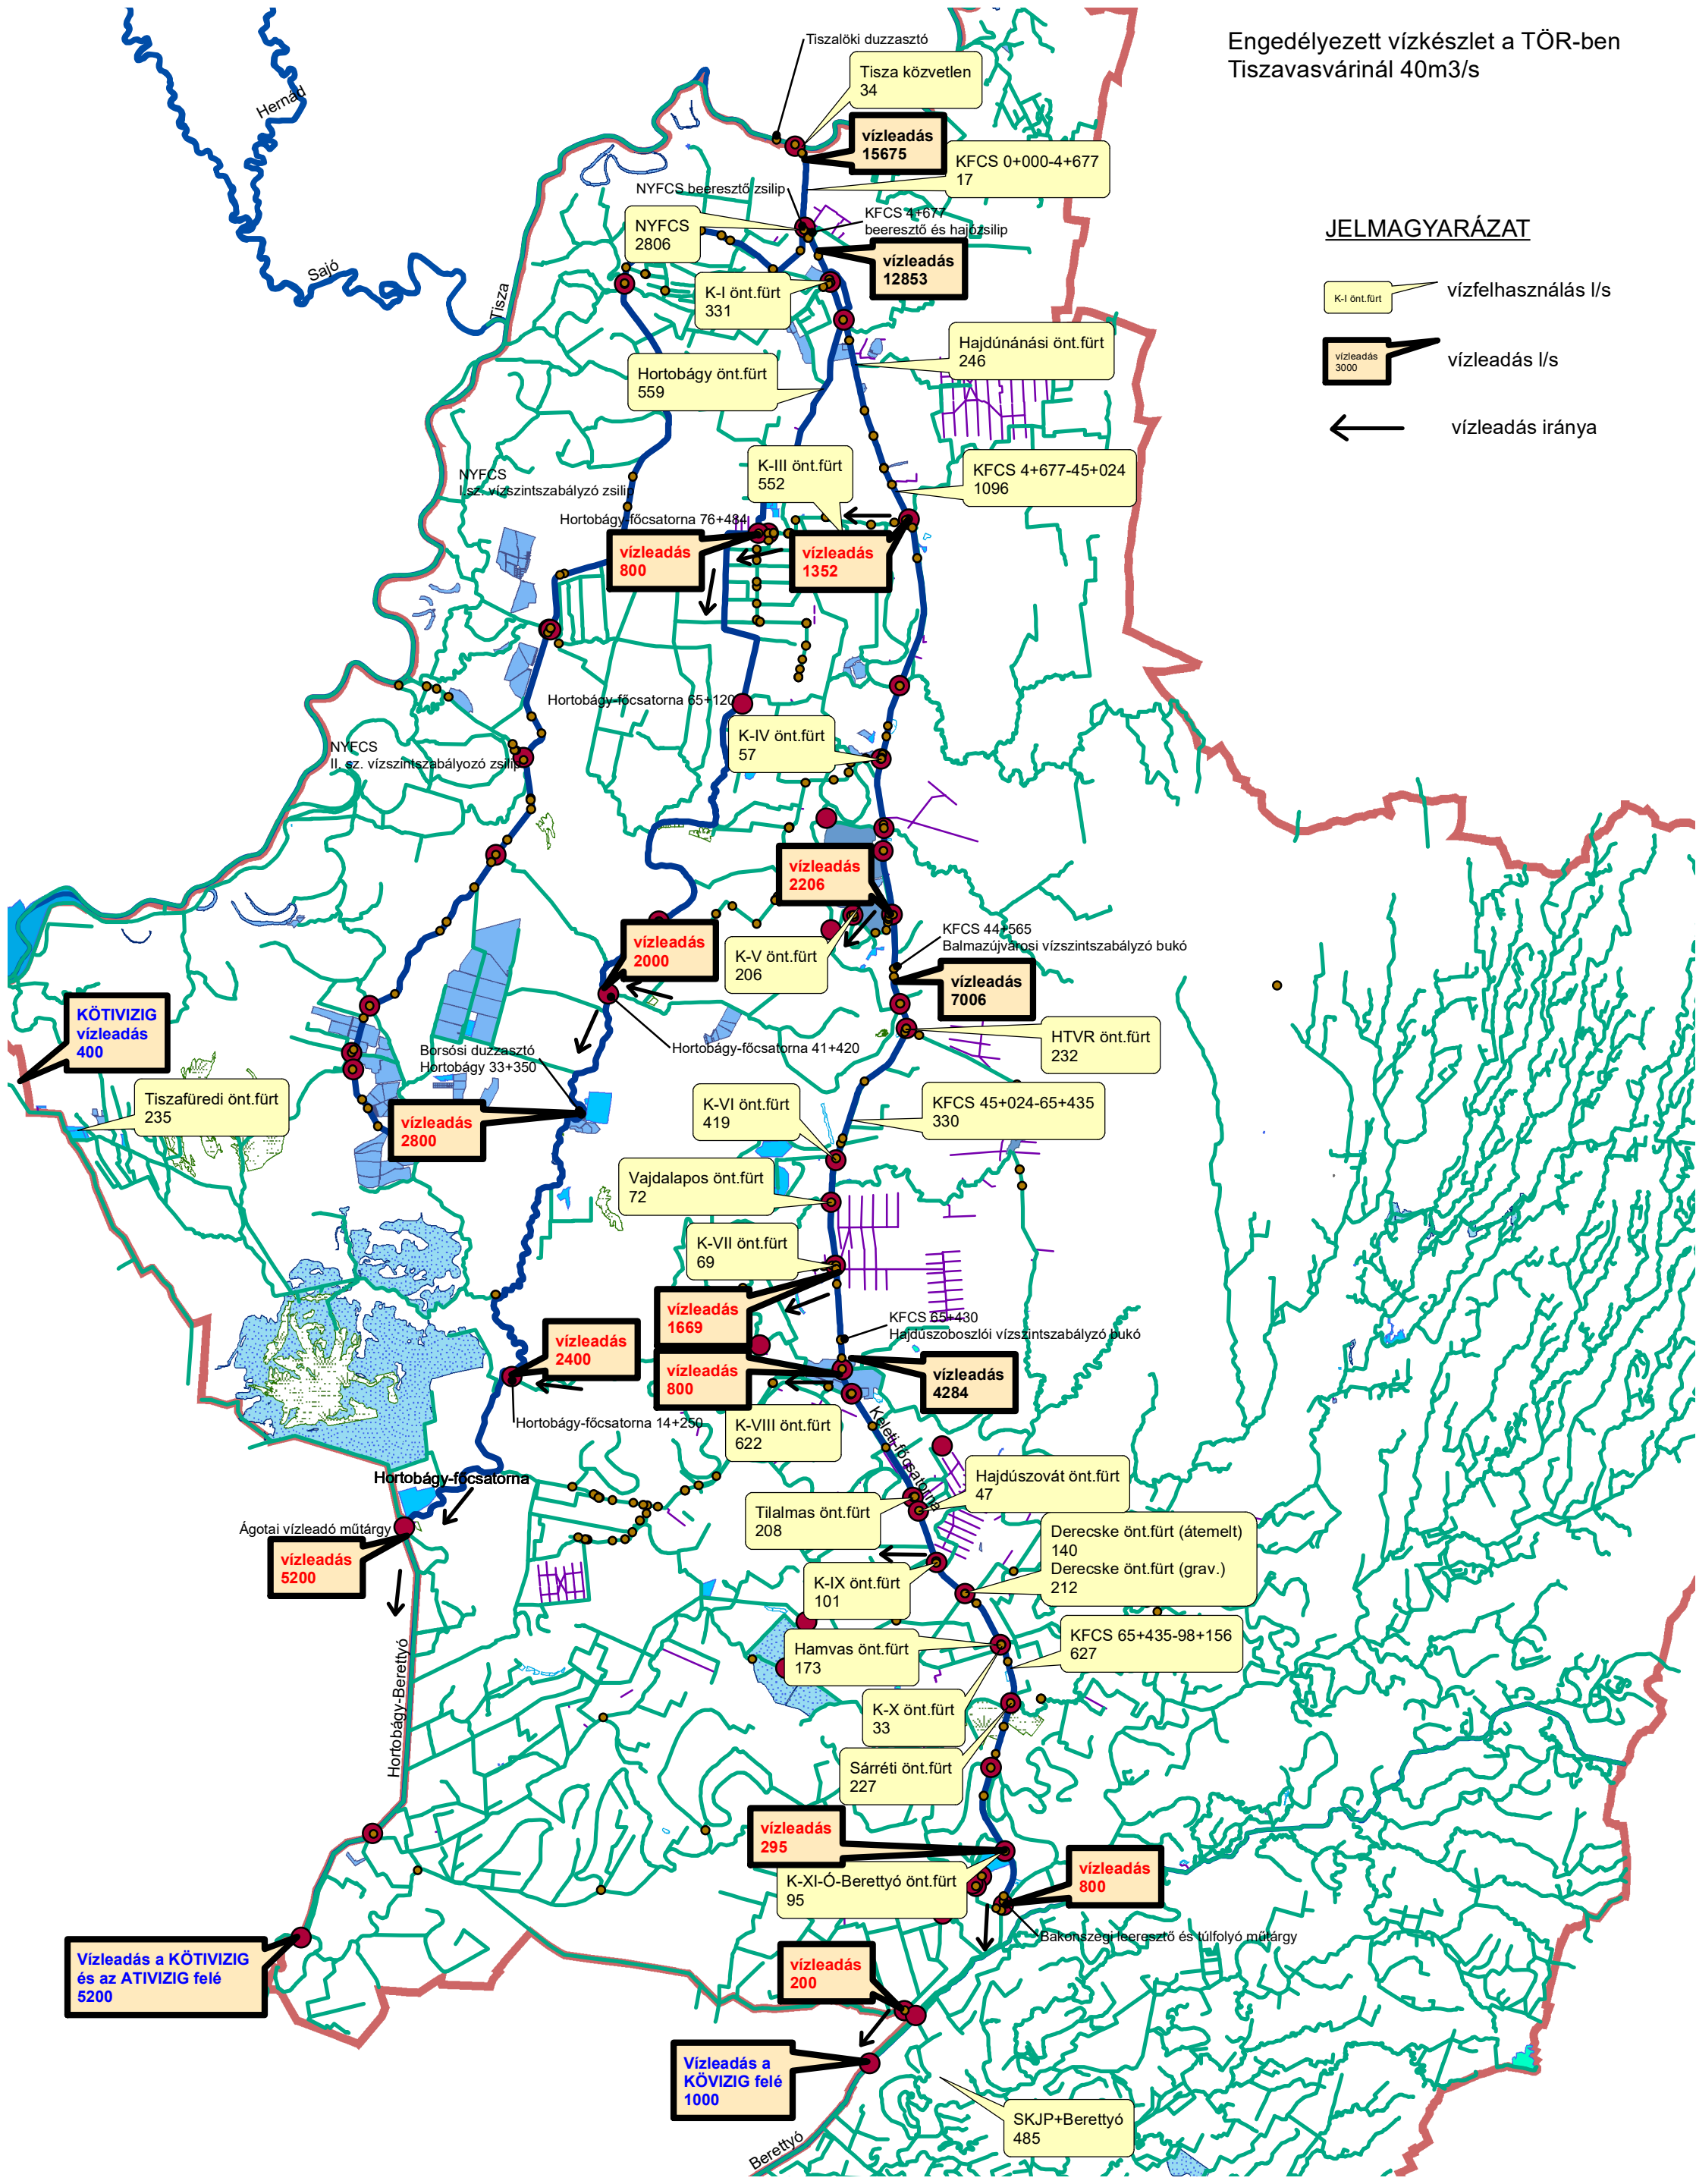

KÖTIVIZIG vízleadás 400

Vízleadás a KÖTIVIZIG és az ATIVIZIG felé 5200

Vízleadás a KÖVIZIG felé 1000